



SEZIONE POZZETTO TIPO

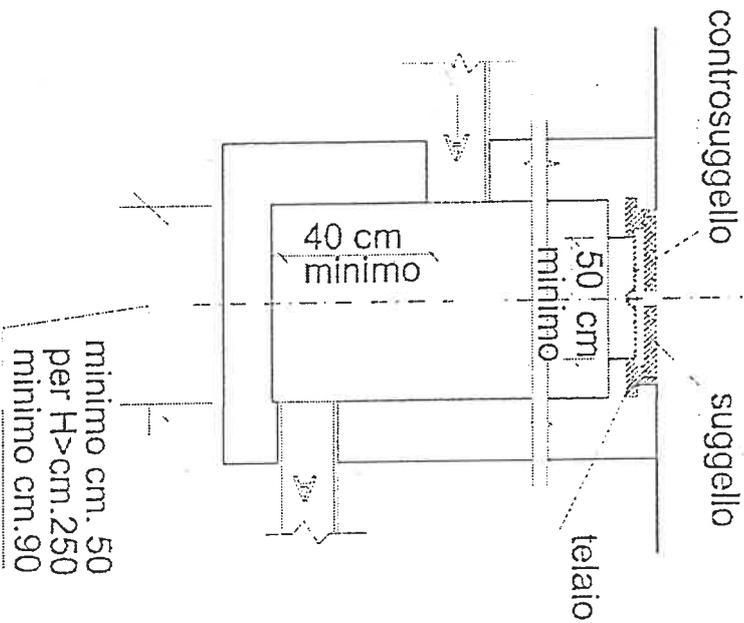

minimo cm. 50
per $H > \text{cm. } 2,50$
minimo cm. 90

PIANTE POZZETTO TIPO

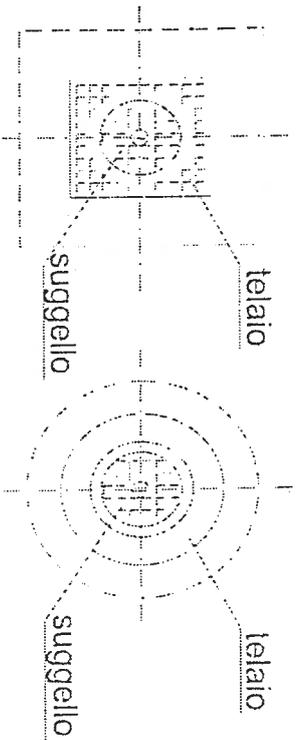

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIO-
NI AI SENSI DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976,
N. 319

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico e valle dell'ultima immissione;
- il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni di cm 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio suggello;
- il dislivello tra il fondo della tubazione affluente e il fondo della tubazione effluente non deve essere inferiore a cm 40;
- le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 50 di diametro se circolari o a cm 50x50 se quadrato;
- per profondità superiori a m 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con diametro minimo di cm 90.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE TENUTO A CURA DELLA DITTA E SOTTO LA RESPONSABILITÀ DELLA STESSA, SEMPRE AGIBILE E SGOMBRO DI SEDIMENTI.