


SEZIONE POZZETTO TIPO

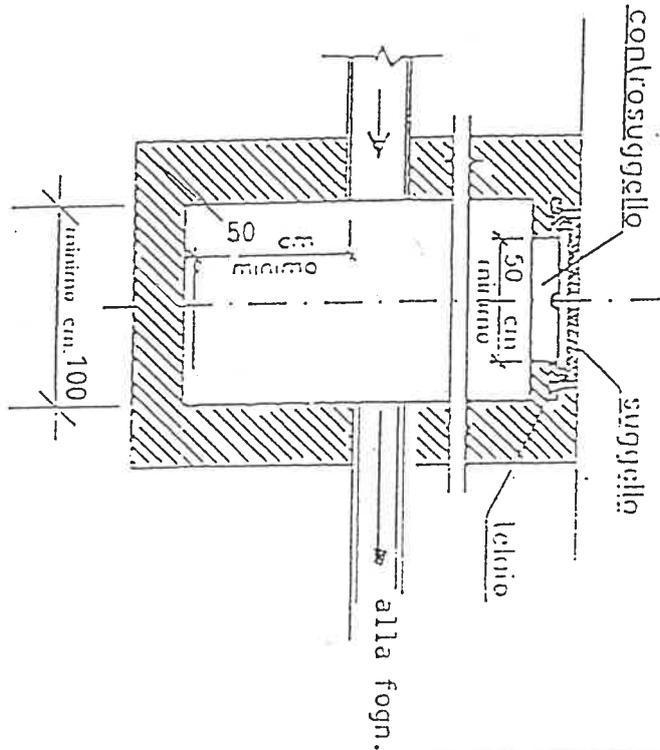

TIPO DI POZZETTO PER PRELIEVO CAMPIONI AI SENSI DELLA LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 319

Il pozzetto a pianta quadrata o circolare dovrà essere perfettamente impermeabile ed avere le seguenti caratteristiche:

- a) - l'ubicazione del pozzetto di prelievo deve essere sullo scarico a valle dell'ultima immissione di libero accesso dall'esterno;
- b) - il chiusura di accesso deve avere un diametro di cm 50 se circolare e dimensioni di cm 50x50 se quadrato e deve essere dotato di doppio sugello;
- c) - il distacco tra il fondo della tubazione affluente e il fondo del pozzetto non deve essere inferiore a cm 50.
- d) - le dimensioni interne non devono essere inferiori a cm 100 di diametro se circolari a cm 100x100 se quadrato;
- e) - per profondità superiori a m 2,5 (misurate dal fondo del pozzetto al piano di accesso) si dovrà realizzare un pozzetto accessibile con sugello di diametro minimo di cm 80.

AVVERTENZE: IL POZZETTO DEVE ESSERE CUSTODITO DALLA DITTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ. È RESEO SEMPRE AGIBILE E SGOMBERO DI SEDIMENTI.

- LESSO DOVRA' ESSERE DOTATO DI DOPPIA CHIUSURA:
- 1) SUGELLO AL PIANO DI CALPESTIO.
  - 2) A QUOTA INFERIORE CONTROSUGELLO MUNITO DI DOPPIA CHIAVE DI CUI UNA VERRA' CONSEGNATA AL CONSORZIO CHE VI APPORRA' IL SIGILLO A GARANZIA DELLA CORRETTA RIFERIBILITÀ DELLE ACQUE PRELEVATE DAL POZZETTO.

PIANTE POZZETTI TIPO

